

GELUIDABSORPTIEMETING volgens EN 20354

Opdrachtgever : ASONA
 Projectnummer : 033.12685/01.01
 Datum : 2006-05-24


Product : K-13 Standard
 Testruimte : Galmkamer TNO TPD

Beschrijving : Sonaspray K-13 Standard 25 mm, 12 cm Styrofoam

Oppervlak : 10,0 m²
 Temperatuur : 20,0 °C
 Rel. vochtigheid : 38,0 %

Volume : 200 m³
 Twee luidsprekerposities
 Zendsignaal ruis

Freq. Hz	α_s 1/3 oct	α_p 1/1 oct
	dB	dB
50	0,02	
63	0,03	0,05
80	0,10	
100	0,17	
125	0,15	0,20
160	0,29	
200	0,32	
250	0,54	0,55
315	0,74	
400	0,89	
500	0,91	0,95
630	0,99	
800	1,05	
1000	1,02	1,00
1250	1,01	
1600	0,99	
2000	0,97	1,00
2500	0,97	
3150	1,00	
4000	0,91	0,95
5000	0,88	

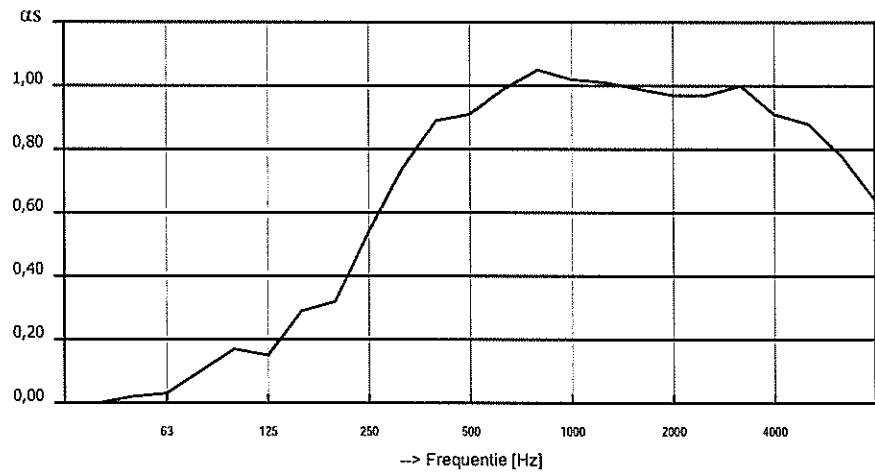

Eéngetalsaanduiding volgens EN-ISO 11654 $\alpha_w = 0,85()$; klasse B