

GELUIDABSORPTIEMETING volgens EN 20354

Opdrachtgever : ASONA
 Projectnummer : 008.04233/01.01
 Datum : 2002-11-13


Product : K-13 Special
 Testruimte : Galmkamer TNO TPD

Beschrijving : Sonaspray K-13 Special 25 mm

Oppervlak : 12,0 m²
 Temperatuur : 17,0 °C
 Rel. vochtigheid : 62,0 %

Volume : 200 m³
 Twee luidsprekerposities
 Zendsignaal ruis

Freq.	α_s 1/3 oct	α_p 1/1 oct
Hz	dB	dB
50	0,03	
63	0,02	0,05
80	0,09	
100	0,14	
125	0,14	0,20
160	0,24	
200	0,36	
250	0,54	0,50
315	0,68	
400	0,88	
500	0,93	0,90
630	0,97	
800	1,02	
1000	1,03	1,00
1250	1,04	
1600	1,06	
2000	1,08	1,00
2500	1,08	
3150	1,06	
4000	1,05	1,00
5000	1,08	

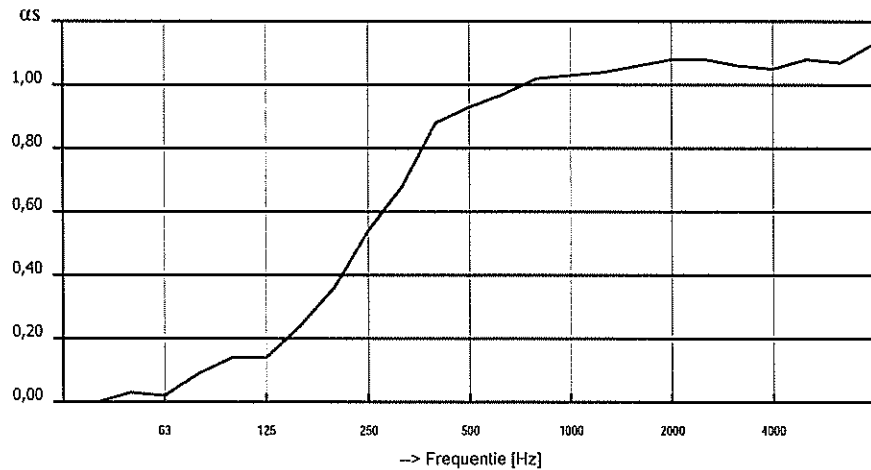

Eéngetalsaanduiding volgens EN-ISO 11654

$\alpha_w = 0,80(H)$; klasse B